

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況（日野清掃センター（令和6年2月現在））

イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位 (t)

| 種類 | 可燃ごみ（家庭系及び事業系一般廃棄物） | | | | | | | | | | | | 合計 |
|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1号炉 | 1,027.49 | 1,623.02 | 866.78 | 144.78 | 976.54 | 1,640.02 | 1,452.20 | 860.16 | 1,648.66 | 1,304.12 | 256.41 | | 11,800.18 |
| 2号炉 | 519.35 | 497.33 | 710.60 | 1,627.86 | 1,150.62 | 1,000.91 | 1,695.28 | 1,210.02 | 311.54 | 90.99 | 1,129.47 | | 9,943.97 |
| 3号炉 | 1,224.67 | 1,319.75 | 1,019.13 | 1,728.44 | 95.79 | 0.00 | 1,161.83 | 1,118.57 | 1,676.81 | 1,244.54 | 741.54 | | 11,331.07 |
| 合計 | 2,771.51 | 3,440.10 | 2,596.51 | 3,501.08 | 2,222.95 | 2,640.93 | 4,309.31 | 3,188.75 | 3,637.01 | 2,639.65 | 2,127.42 | | 33,075.22 |

ロ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度
連続測定は、インターネットで公表することが難しいため、清掃センターで公表します。

ハ ばいじんの除去を行った日

| | | |
|-----|-------------|------------|
| 1号炉 | 7月7日～21日 | |
| 2号炉 | 4月6日～17日 | 12月13日～21日 |
| 3号炉 | 8月29日～9月13日 | |

ニ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

ダイオキシン類の濃度

| | |
|------------|--------|
| 排ガスを採取した位置 | 図1のとおり |
|------------|--------|

| | 排ガスを採取した年月日 | | 結果の得られた年月日 | | 測定の結果 (ng-TEQ/m ³) | 法基準値 (自主基準値) |
|-----|-------------|------|------------|--------|--------------------------------|-----------------|
| | 1号炉 | 5月2日 | 11月1日 | 6月8日 | | |
| | 12月5日 | | 1月19日 | | 0.0069 | |
| 2号炉 | 7月6日 | 9月6日 | 8月10日 | 10月19日 | 0.000057 | |
| | 12月6日 | | 1月17日 | | 0.00020 | |
| 3号炉 | 5月1日 | 7月6日 | 6月8日 | 8月10日 | 0.0026 | |
| | 12月6日 | | 1月17日 | | 0.000012 | |

ばい煙量又はばい煙濃度

| | |
|------------|--------|
| 排ガスを採取した位置 | 図1のとおり |
|------------|--------|

| | 1号炉 | | | 2号炉 | | 3号炉 | | | 法基準値 (自主協定値) |
|---------------------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-----------------|
| | 排ガスを採取した年月日 | 結果の得られた年月日 | | 排ガスを採取した年月日 | 結果の得られた年月日 | 排ガスを採取した年月日 | 結果の得られた年月日 | | |
| 測定の結果 | 5月2日 | 6月6日 | | 7月6日 | 8月8日 | 5月1日 | 6月6日 | | 4,800 (10) |
| 硫黄酸化物 (ppm) | 1.4未満 | 1.5未満 | 1.5未満 | 1.6未満 | 1.6未満 | 1.5未満 | 1.6未満 | 1.5未満 | 80 (10) |
| ばいじん (mg/m ³) | 1未満 | 1未満 | 6 | 1 | 1未満 | 1未満 | 2 | 1未満 | 700 (17) |
| 塩化水素 (mg/m ³) | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 6.5 | 2.7 | 7.7 | 3.8 | 14 | 250 (20) |
| 窒素酸化物 (ppm) | 6 | 8 | 12 | 3未満 | 3未満 | 6 | 2未満 | 8 | 0.05 (0.05) |
| 水銀 (mg/m ³) | 0.0022 | 0.00013 | 0.0014 | 0.00005 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0066 | |

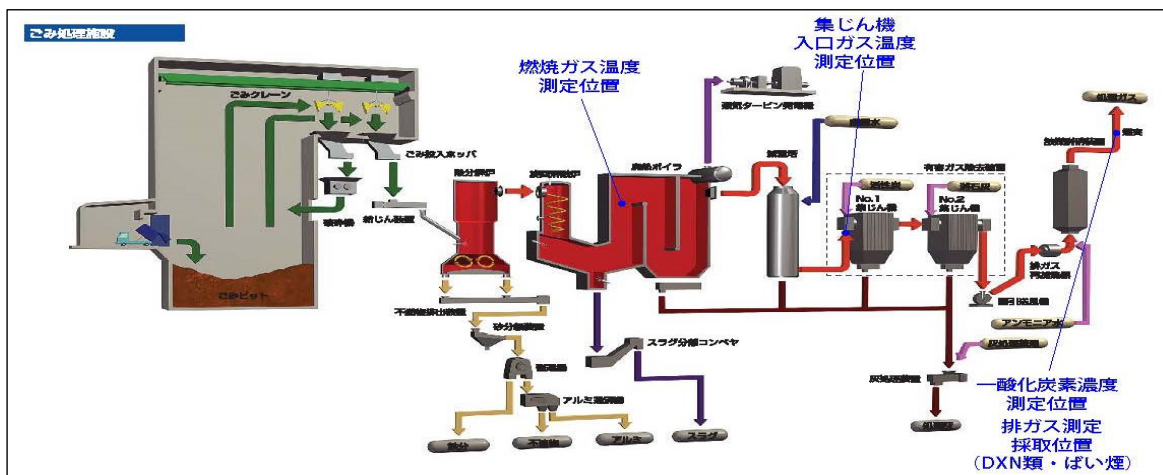


図1