

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況（日野清掃センター（令和8年6月現在））

イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位 (t)

| 種類  | 可燃ごみ（家庭系及び事業系一般廃棄物） |          |          |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 合計       |
|-----|---------------------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|
| 年月  | 4月                  | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |          |
| 1号炉 | 1,267.80            | 1,668.19 | 1,090.46 |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 4,026.45 |
| 2号炉 | 784.12              | 1,672.96 | 1,090.43 |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 3,547.51 |
| 3号炉 | 1,604.70            |          |          |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 1,604.70 |
| 合計  | 3,656.62            | 3,341.15 | 2,180.89 |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 9,178.66 |

- ロ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度  
連続測定は、インターネットで公表することが難しいため、清掃センターで公表します。

ハ ばいじんの除去を行った日

|     |          |
|-----|----------|
| 1号炉 |          |
| 2号炉 |          |
| 3号炉 | 5月7日～15日 |

ニ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

ダイオキシン類の濃度

|            |        |
|------------|--------|
| 排ガスを採取した位置 | 図1のとおり |
|------------|--------|

|     | 排ガスを採取した年月日 | 結果の得られた年月日 | 測定の結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 法基準値<br>(自主基準値) |
|-----|-------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| 1号炉 | 5月12日       | 6月15日      | 0.00057                         | 1<br>(0.01)     |
| 2号炉 | 5月13日       | 6月16日      | 0.00011                         |                 |
| 3号炉 |             |            |                                 |                 |

ばい煙量又はばい煙濃度

|            |        |
|------------|--------|
| 排ガスを採取した位置 | 図1のとおり |
|------------|--------|

|             | 1号炉   | 2号炉   | 3号炉 |
|-------------|-------|-------|-----|
| 排ガスを採取した年月日 | 5月12日 | 5月13日 |     |
| 結果の得られた年月日  | 6月19日 | 6月19日 |     |

| 測定の結果                      | 法基準値<br>(自主協定値) |        |                |
|----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| 硫黄酸化物 (ppm)                | 2.7             | 1.5未満  | 4,800<br>(10)  |
| ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N) | 1               | 1未満    | 80<br>(10)     |
| 塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N) | 5.3             | 5.7    | 700<br>(17)    |
| 窒素酸化物 (ppm)                | 9               | 5.7    | 250<br>(20)    |
| 水銀 (mg/m <sup>3</sup> N)   | 0.0006          | 0.0019 | 0.05<br>(0.05) |

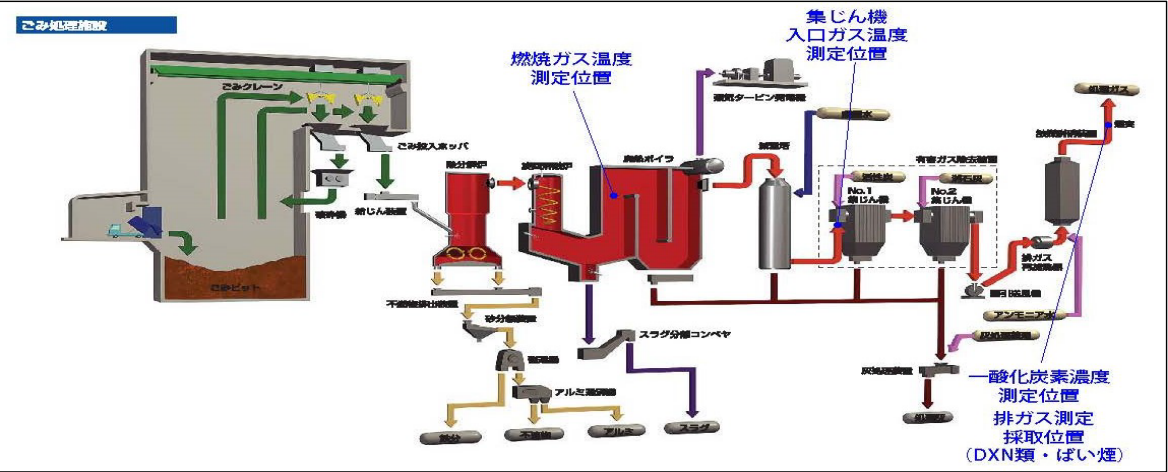


図1